


Einbauhinweise Mehrspartenhauseinführung bei kalte Nahwärme Netzanschluss

Generell ist die Position der Mehrspartenhauseinführung für den kalte Nahwärme Netzanschluss mit der SWTE Netz GmbH & Co. KG im Vorfeld abzustimmen.

Gebäude ohne Keller

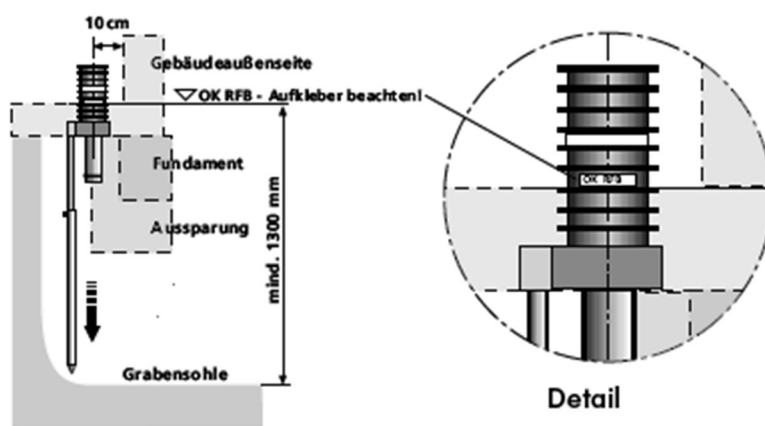

- Maximale Höhe des Fertigfußbodens beachten. (Aufkleber „Oberkante Fußboden beachten“).
- Der Grundkörper der Mehrspartenhauseinführung ist in der geplanten Position über die Längsseite am Schnurgerüst auszurichten und in Waage zu verbauen.
- Der Wandabstand von der fertigen Wand bis Mitte Mehrspartenhauseinführung ist von min.10 cm max. 15 cm einzuhalten.
- Der Abstand zu anderen Mehrspartenhauseinführungen beträgt min. 15 cm zwischen den Bauteilen.


SWTE Netz GmbH & Co. KG · Zechenstraße 10 · 49477 Ibbenbüren · Telefon 05451 54199-70 · Telefax 05451 54199-77

info@swte-netz.de · www.swte-netz.de

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Marc Schrammeyer · Geschäftsführer: Tobias Koch

Amtsgericht Steinfurt, HRA 6754 · Steuernummer: 327/5964/8342

Kreissparkasse Steinfurt · IBAN: DE62 4035 1060 0073 5757 63 · BIC: WELADED1STF · Gläubiger-ID: DE93ZZZ00001471046

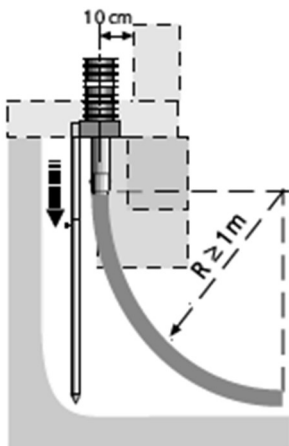

-Der Biegeradius von mindestes 100 cm ist unbedingt einzuhalten.

-Die Mantelrohre der Mehrspartenhauseinführung sind unbedingt mit einem Gefälle von min. 2% zum öffentlichen Bereich zu verlegen, um später im Gebäude die Netzleitung der kalten Nahwärme entlüften zu können.

Gebäude mit Keller

-Bei Mehrspartenhauseinführung für Einbau in der Kellerwand ist ein Wandabstand von fertig Wand bis zur nächsten Kellerwand min. 10 cm max. 15 cm zu beachten.

-Eine Deckung von Oberkante fertig Gelände bis Mitte Mehrspartenhauseinführung ist von 100 cm einzuhalten.

